Jelmagyarázat

Megnevezés	Tervszám
gázvezeték	
0,4 kV-os szabadvezeték (SZDSZ)	
0,4 kV-os szabadvezeték (AMCI)	
0,4 kV-os szabadvezeték	
vasszerkezet 10 alkalmra	
betonoszlop 10 alkalmra	
0,4 kV-os kábelvonal	
0,4 kV-os kézelőfogó földkábel	
11 kV-os földkábel	
2x(3x240) mm² Al földkábel	
22 kV-os szabadvezeték	
22 kV-os szabadvezeték	
csatorna (gravitációs)	
csatorna (nyomott)	
csatorna kábel/vékycsőben (kép)	
Telekom távközlési kábel/vékycsőben (optika)	
távközlési kábel/vékycsőben (optika)	
Telekom távközlési kábel/vékycsőben	
Szemafor-Trafficom távközlési kábel/vékycsőben	
mobil távközlési kábel/vékycsőben	
KFKI távközlési kábel/vékycsőben	
Neumann távközlési kábel/vékycsőben	
GTS távközlési kábel/vékycsőben	
víztelenítő árok	
tárológödör kábel/vékycsőben	
telefonoszlop (fák, házak és más akadályoktól)	
fénycsőlámpa	
fénycsőlámpa (egyébe be nem tartozó gyártó)	
kézi/elektromosan működtetett forgatógép	
szivattyú	
elosztószekrény	
kertész	
szelepaknák	
szelepház	
tűzcsap beszerelt/szerelt tűzcsap/kerti szivattyú szivattyú	
szivattyúkút	
szivattyúház	
fűzöldő-víznyelőcső	
szabadvezeték	
távközlési oszlop	
tervezett vízmérőcsap	

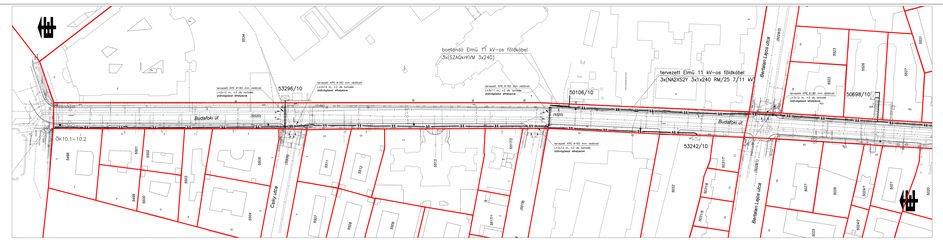

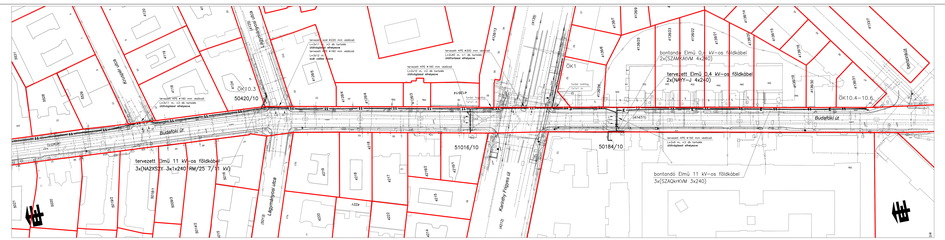

Megjegyzés:
Ovidos kábel fektetésekor az ellenőrzött szelvényben a szelvény mélysége legalább 1,0m.
Szabadvezeget csak ideiglenesen!
A földkábel lehetőleg mindig csak az oszlopok helyen helyezhető.

Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz
Érintésvédelem: TN-C

Feszültség: 2x11 kV, 50 Hz
Érintésvédelem: szabadvezeték

Megrendelő:	ELMŰ Hálózat Kft. Berukovszki Csaba	Ügyszám:	Munkaszám:
Szerver címe:	Budapest III., Budafoki út 91.	0-1-0-0	1-1-1-1 sec
	Budapest III., Budafoki út 91. szervizajtó mellett, vízszintes és hatlyos csatorna	Dátum:	Rajzszám:
Vezeték típusa:	11 kV, 0,4 kV-os földkábel fektetés	2017. 11. 16.	16-1-136
Tervező megnevezése:	**Megépítő és tervezők Bt.**	Méretarány:	Tervszám:
Budapest XIII. Kft. Szabó Bonapárt Szabó István ev. Tel.: +36 1/236 7842 Fax: +36 1/236 7843	Tervlap neve: Szelvényrajz Tervlap sorszám: 02	02	16-1-136-00 16-1-136-01 16-1-136-02