


## JELMAGYARÁZAT

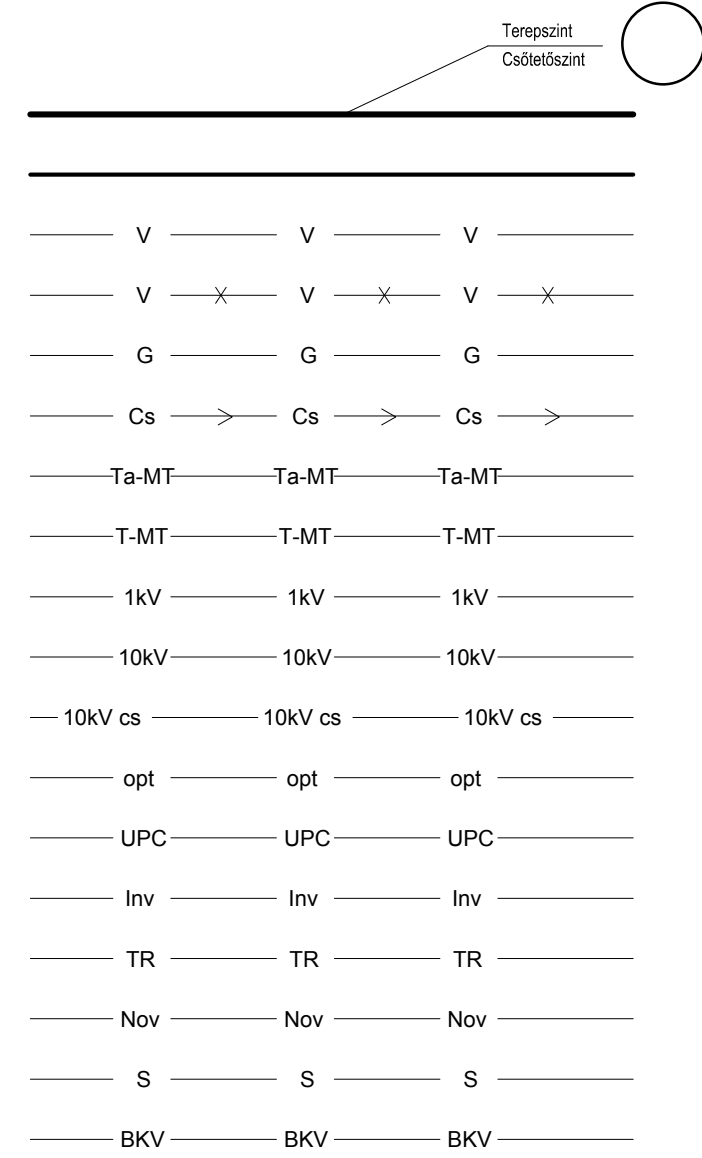

- Csomópont
- Tervezett vízvezeték
- Tervezett vízbekötés
- Meglévő vízvezeték
- Megszűnő vízvezeték
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő csatorna
- Meglévő Telekom alépitmény
- Meglévő Telekom földkábel
- Meglévő ELMŰ KIF - 1 kV
- Meglévő ELMŰ KÖF - 10 kV
- Meglévő ELMŰ KÖF - 10 kV csorda
- Meglévő ELMŰ optika vezeték
- Meglévő UPC vezeték
- Meglévő Invitel vezeték
- Meglévő Trafficom vezeték
- Meglévő Novotron vezeték
- Meglévő Siemens és Trafficom vezeték
- Meglévő BKV és Trafficom vezeték

pont	X	Y	Z csötötöd
H	650469.70	237042.62	101.64
I	650547.37	237050.64	101.86
J	650647.29	237064.24	101.67

A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő.

A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

A helyszínrajz EOV helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kiúezhető. A feltüntetett EOV koordináták az ábrázolt, az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken bemérésrel pontosított közműhelyzethez tartoznak. Ha az építészeti közműfeltárással eltér az ábrázolt közműrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.

- A LÁM-2.j. vezetékek kiépítéséhez szükséges főbb anyagok összesen:**
- 179+5 fm DN100 megerősített GÖV vezetékek
  - 14 fm DN150 megerősített GÖV vezetékek
  - 7 fm D90 KPE SDR11 tűzcsap bekötő vezetékek
  - 56 fm D63 KPE SDR11 bekötő vezetékek
  - 18 fm D200 KG PVC védőcső

**Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport**  
 Budapest XIII., Váci út 23-27. | Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512  
 T +36-1-465-2400 - F +36-1-349-1996 - W www.vizmuvek.hu



**Budapest, XI. kerület Lágymányosi utca (Bartók Béla út - Budafoki út - Stoczek utca) vízhalózat rekonstrukciója**

Munkaszám:	FV-41/2016	
Kiviteli terv	Rajzszám: T-02/2	
Részletes helyszínrajz 2. LÁM-2 vezetékek	Méterarány: M = 1:250	
Tervezési csoportvezető:	Vezető tervező:	Tervező:
Kiss György	Jenei Attila	Jenei Attila
Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.		Dátum: 2017. április