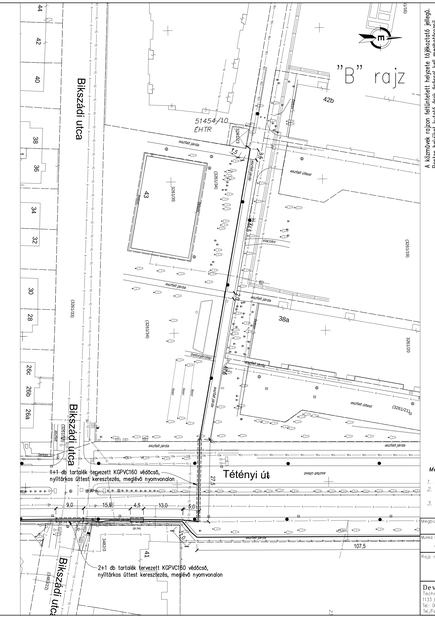

A műszaki rajzon feltüntetett helyek tájékoztató jellegűek. Pontos helyük csak a terepen a helyszínen.

JELMAGYARÁZAT

Tervezett

- NA2XS2Y 3x1x240 mm² 10 kV-os földkábel
- KGPVC ø160 műanyag védőcső
- Hőrezsugorodó összekötő

Meglévő

- 10 kV-os földkábel
- 1 kV-os földkábel
- Közvilágítási elosztószekrény
- Betonoszlopok
- Gázvezeték
- Vízvezeték
- Vízjelző földkábel
- Csatorna vezeték
- Távhő vezeték
- Tcom tőkeműtési objektumok

Megjegyzés:

1. Érintésvédelem: 10 kV-on: VÉDŐFÖLDELÉS (IT Rendszer)
2. A tervezett földkábel U-, időjárásrezisztenciát és gépkocsi behajtónál műanyag védőcsőben kell helyezni.
3. A rajzon szereplő egyes jelkulcsok rajztechnikai okok miatt nem méretarányosak!

Megrendelő: ELMŰ Hálózati Kft.		Iegszám: 27308	Terv. cím: KIVITELI TERV
Javas hely: Bp., XI. Bornemissza tér – Tétényi út			Rajzm.: 1:500 / Rajzmu.hossz: 918,5m
Rajz megnevezése: 10 kV-os földkábel rekonstrukció, meglévő nyomvonalon NYOMVONALRAJZ			Dátum: 2016.05.27. / Terv. szám: 111/15
Develop Invest Technical Consulting Kft. 1117 Budapest, Irinyi u. 5. Tel.: 06-1-340-2378 Fax: 06-1-340-2378	Vezető tervező: Dobos Attila 01-1108 dobos@develop-invest.hu	Tervező: Gondo Balázs 01-1968 gondo@develop-invest.hu	Rajz szám: 111.15.1