


Épül összesen:

- V1-Tervezett vízvezeték
 - D110 KPE 109 fm
 - D90 KPE 1 db 2 fm
 - D63KPE 112 fm
 - D32 KPE 2 db L=8 fm
- V2-Tervezett vízvezeték
 - DN700 megerősített GÖV-húzásbiztos 130 fm
 - csőszál(L=6m) 15 db
 - szabott cső: a hossza változó ~22,6 m
 - 22° iv idom 3 db
 - 11° iv idom 3 db
 - légtelenítő 1 db

Vezeték Szelvény ; Y koordináta; X koordináta; Terepmagasság ;Csőtető

V2; 0+000.0;	647887.37;	237151.66;	159.58;	158.08;
V2; 0+000.5;	647886.94;	237151.95;	159.54;	158.04;
V2; 0+005.8;	647882.47;	237154.75;	159.19;	157.69;
V2; 0+012.8;	647876.63;	237158.52;	158.71;	157.21;
V2; 0+017.2;	647872.56;	237160.43;	158.41;	156.91;
V2; 0+024.4;	647866.10;	237163.42;	157.93;	156.43;
V2; 0+028.1;	647862.39;	237163.54;	157.67;	156.17;
V2; 0+031.2;	647859.49;	237162.37;	157.46;	155.96;
V2; 0+038.8;	647854.50;	237156.69;	156.95;	155.45;
V2; 0+045.7;	647850.08;	237151.31;	156.48;	154.98;
V2; 0+052.8;	647845.81;	237145.71;	156.00;	154.50;
V2; 0+055.3;	647844.66;	237143.40;	155.82;	154.32;
V2; 0+062.3;	647841.58;	237137.16;	155.35;	153.85;
V2; 0+069.3;	647838.49;	237130.93;	154.88;	153.38;
V2; 0+076.3;	647835.14;	237124.73;	154.40;	152.90;
V2; 0+083.1;	647831.91;	237118.75;	153.94;	152.44;
V2; 0+083.1;	647831.90;	237118.73;	153.94;	152.44;
V2; 0+086.0;	647830.05;	237116.47;	153.74;	152.16;
V2; 0+093.0;	647825.63;	237111.09;	153.27;	151.51;
V2; 0+100.0;	647821.22;	237105.71;	152.79;	150.86;
V2; 0+106.9;	647816.81;	237100.32;	152.32;	150.21;
V2; 0+113.9;	647812.39;	237094.94;	151.85;	149.55;
V2; 0+120.8;	647807.98;	237089.56;	151.38;	148.90;
V2; 0+127.8;	647803.76;	237084.03;	150.90;	148.25;
V2; 0+129.4;	647802.83;	237082.77;	150.80;	148.10;
V2; 0+129.6;	647802.69;	237082.57;	150.78;	148.08;

JELMAGYARÁZAT

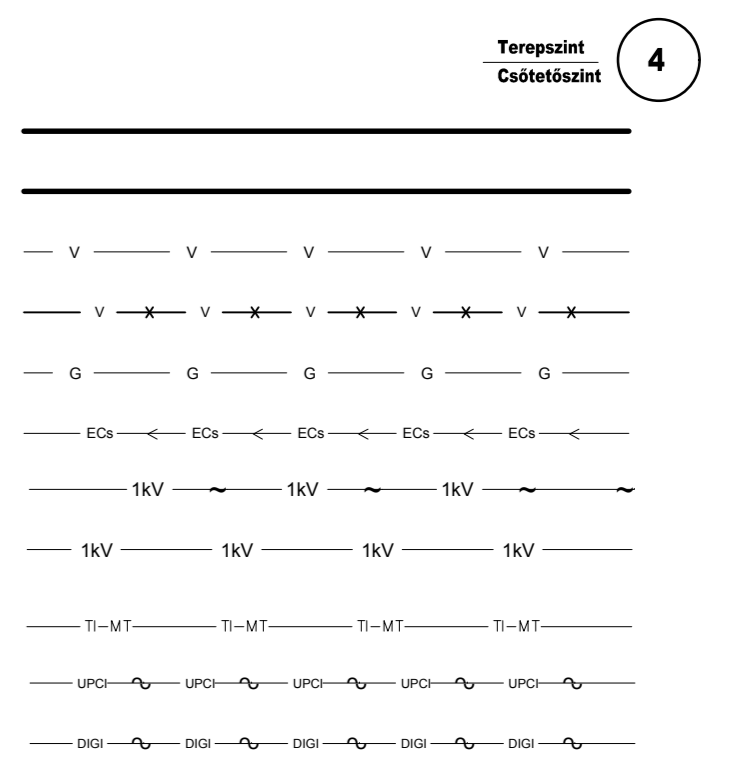

- Csomópont**
- Tervezett vízvezeték
- Tervezett vízbekötés
- Meglévő vízvezeték
- Megszűnő vízvezeték
- Meglévő gázvezeték
- Meglévő egyesített csatorna
- Meglévő ELMŰ KIF - 1 kV - légkábel
- Meglévő ELMŰ KIF - 1 kV - légkábel
- Telekom - légkábel
- Meglévő UPC légkábel
- Meglévő Digi légkábel

Megjegyzés:

A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyzetet a helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni és a tervvel vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő. A terven feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. A helyszínrajz EOY helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kitzűzhető. A feltüntetett EOY koordináták az ábrázolt az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken feltárással pontosított közműhelyzethez tartoznak. Ha az építéskori közműfeltárás eltér az ábrázolt közműelrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport

Budapest XIII., Váci út 182 Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512
T +36-1-465-2400 · W www.vizmuvek.hu

Budapest XI.kerület Töhötöm utca (Töhötöm utca 35/a. - Töhötöm utca 43 között) vízvezeték rekonstrukció

Kiviteli terv

Részletes helyszínrajz

Tervezési csoportvezető: Kiss György
Vezető tervező: Jenei Attila
Tervező: Tamás Anikó Judit

Munkaszám: FV-06/2019
Rajzszám: T-02
Méretarány: M = 1:250
Dátum: 2019 április

Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.